




UWAGI

1. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
  - Rozdzielnice obwodowe TEX
  - zasilić przewodem YDYP(żo)5x10 od tablicy TG
2. INSTALACJA SIŁOWA, GNIAZD 230V I OŚWIETLENIA
  - Instalację wykonać przewodami typu YDYP(żo) 750V.
  - Przewody układać pod tynkiem.
  - Przekroje przewodów i podział na obwody podano na schematach rozdzielnic
  - Osprzęt umieszczony w bezpośrednim sąsiedztwie montować pod wspólną ramką.
  - Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych – IP44, h=1,2m.
  - Gniazda w pokojach – na wys. h=0,3m
  - łączniki oświetlenia – na wys. h=1,2m
  - Instalację połączeń wyróżnawczych wykonać przewodami DYŻO1x4.
  - wentylatory w WC, łazienkach, – z opóźnieniem czasowym

OZNACZENIA:



- Gniazdo p/t, IP20, podwójne, ze stykiem ochronnym, 230V/16A
- Gniazdo p/t, IP20, pojedyncze, ze stykiem ochronnym, 230V/16A
- Gniazdo wtyczkowe IP44, 16A, 250V, p/t
- Gniazdo 2x RJ45 kat.5e (internet, telefon)
- Projektowana rozdzielnica elektryczna
- Przycisk Przeciwpowozarowego Wyłącznika Prądu
- łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP20, 16A, 250V, p/t
- łącznik oświetleniowy, pojedynczy, IP44, 16A, 250V, p/t
- łącznik oświetleniowy, przycisk IP20, 16A, 250V, p/t
- łącznik oświetleniowy, schodowy, IP20, 16A, 250V, p/t
- łącznik oświetleniowy, świecznikowy, IP44, 16A, 250V, p/t
- Szafa RACK 19”, xxU

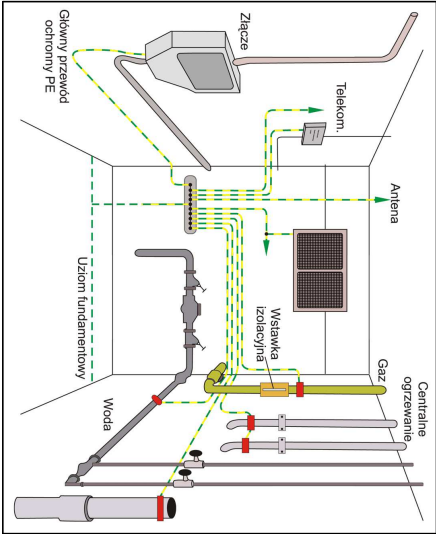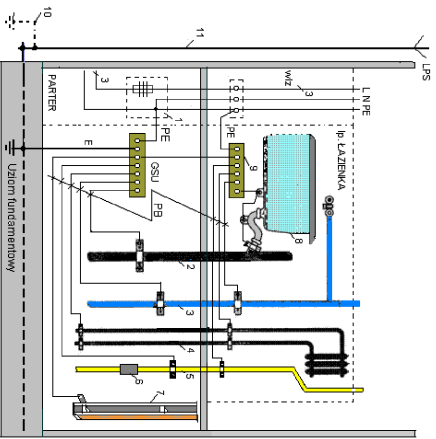

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi, zestawieniami.

stadum:		PROJEKT TECHNICZNY Instalacje elektryczne	
obekt:		ADAPTACJA BUDYNKU WIEŻY WODNEJ NA CENTRUM PROMOCJI TURYSTYKI KULTURY I ROZWOJU SPOŁECZNEGO	
adres inwestycji:		działka nr 75/17 przy ul.Dworcowej w Ruciane Nida	
inwestor:		GMINA RUCIANE-NIDA 12-220 Ruciane-Nida , Aleja Wczasów 4	
tytuł rysunku:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OZNACZENIA I UWAGI	
skala:		nr rysunku:	
bs		E1	
data:		12.2021	
projektant:		mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAAW/050/POCE/08 W-AKO/IS nr ewkl. WAAW/IE/094/01 specjalista w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektrotechnicznych	
uwagi:			
strona nr:			