



m. Ukta, gm. Ruciane-Nida

odc. Ta105-Sa8

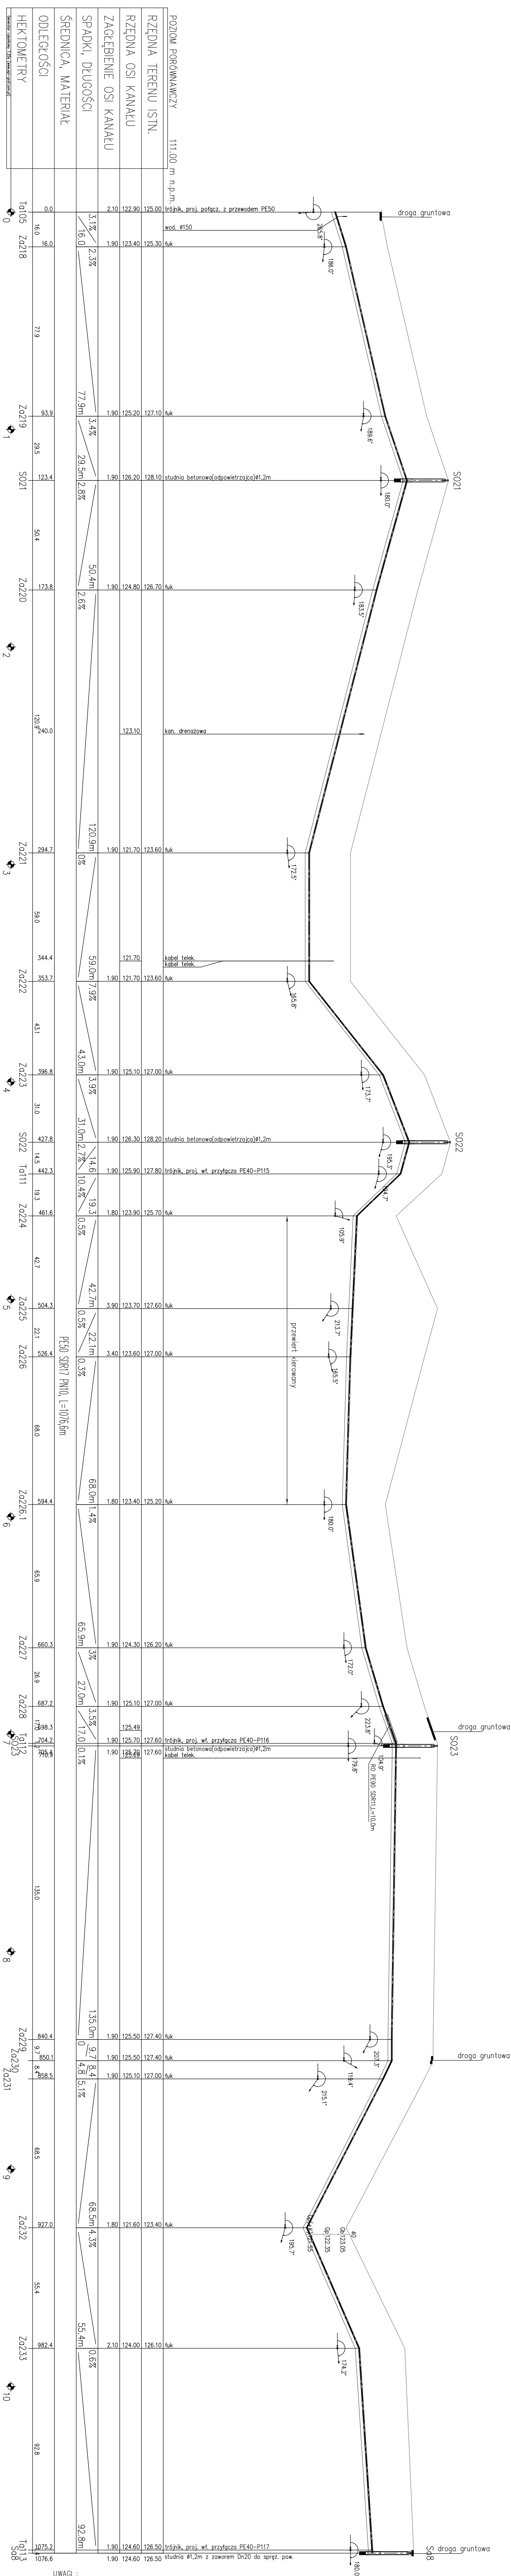

- UWAGI :
- w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykopy ręczne
 - sposób wykonania podsypki i obsypki patrz opis techniczny
 - zabezpieczyć słupy linii napowietrznych
 - wykopy wśkoprzestrzenne umocnione

		"ELJOT" B.L.M.T. JAROSZ		data:	
Inwestor:		Gmina Ruciane-Nida 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczorasz 4		PB branża: sanitarna	
projektował: mgr inż. Marek Gosiński nr 5112, 5339/Gd92		podjęty: mgr inż. Rafał Kozłowski nr 2564/Gd72		data: 05.2010	
sprawdził: mgr inż. Ryszard Musiał nr 2564/Gd72		nadzór techniczny: mgr inż. Ryszard Musiał nr 2564/Gd72		skala: 1:1000/100	
wykonawca: mgr inż. Edyta Rożka		Profil podłożu kanalizacji ciśnieniowej		nr rysunku: 2.8	