


URZADZENIE ZBIORNIKOWO - TŁOCZNE

zestaw 2-pompowy

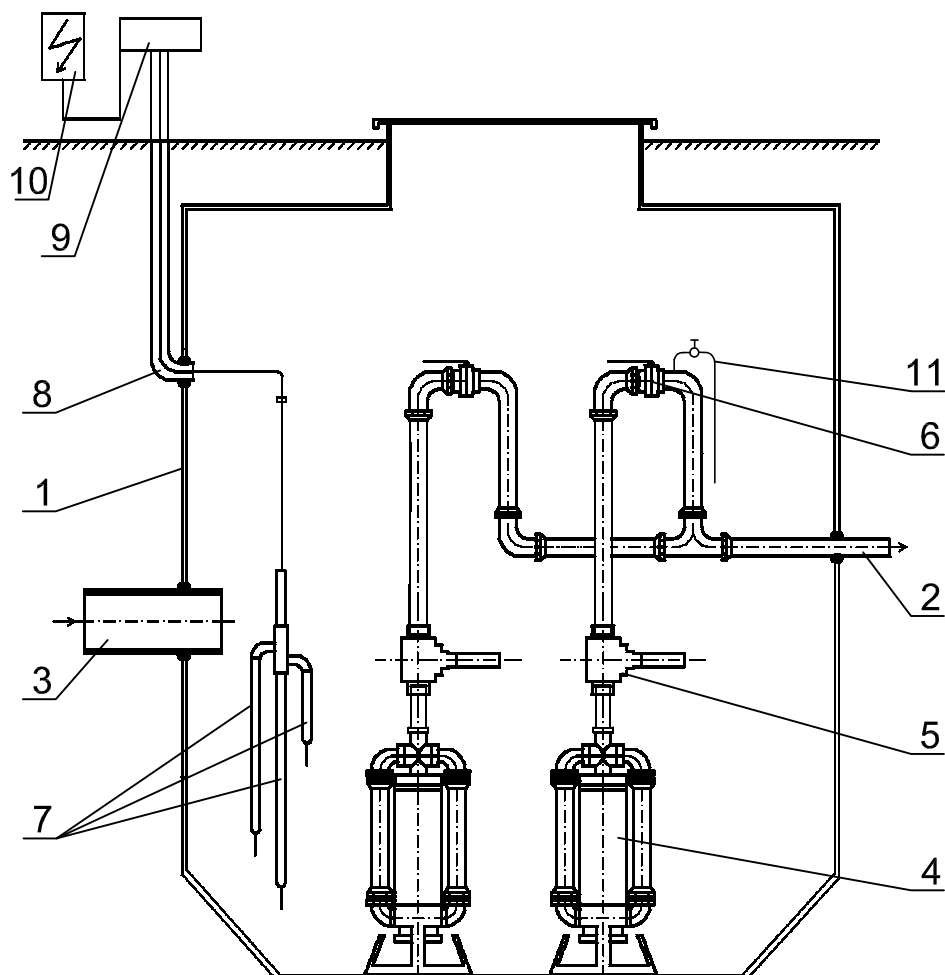

- 1 Komora studni
- 2 Przewód ciśnieniowy
- 3 Przyłącze grawitacyjne
- 4 Pompa (W układzie 3-pompowym znajdują się 3 pompy w studni z kręgów betonowych Dn1,5m)
- 5 Zawór bezpieczeństwa
- 6 Zawór odcinający
- 7 Czujnik poziomu ścieków
- 8 Kanalizacja kablowa
- 9 Szafka automatyki sterującej
- 10 Zabezpieczenie główne w budynku
- 11 Odpowietrzenie

ELJOT	Biuro Projektowe: " ELJOT " B.L.M.T. JAROSZ		faza: PB
	Inwestor: Gmina Ruciane-Nida 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4		branża: sanitarna
projektował: mgr inż. Marek Gołusiński upr. nr 5112, 5339/Gd/92	podpisy:	nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uka, gm. Ruciane Nida	data: 05.2010
opracowanie: mgr inż. Edyta Rosłoń			skala: -
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Musiał upr. nr 256/Gd/72			nr rysunku: 4