


POMPOWNIA PRESKPOL

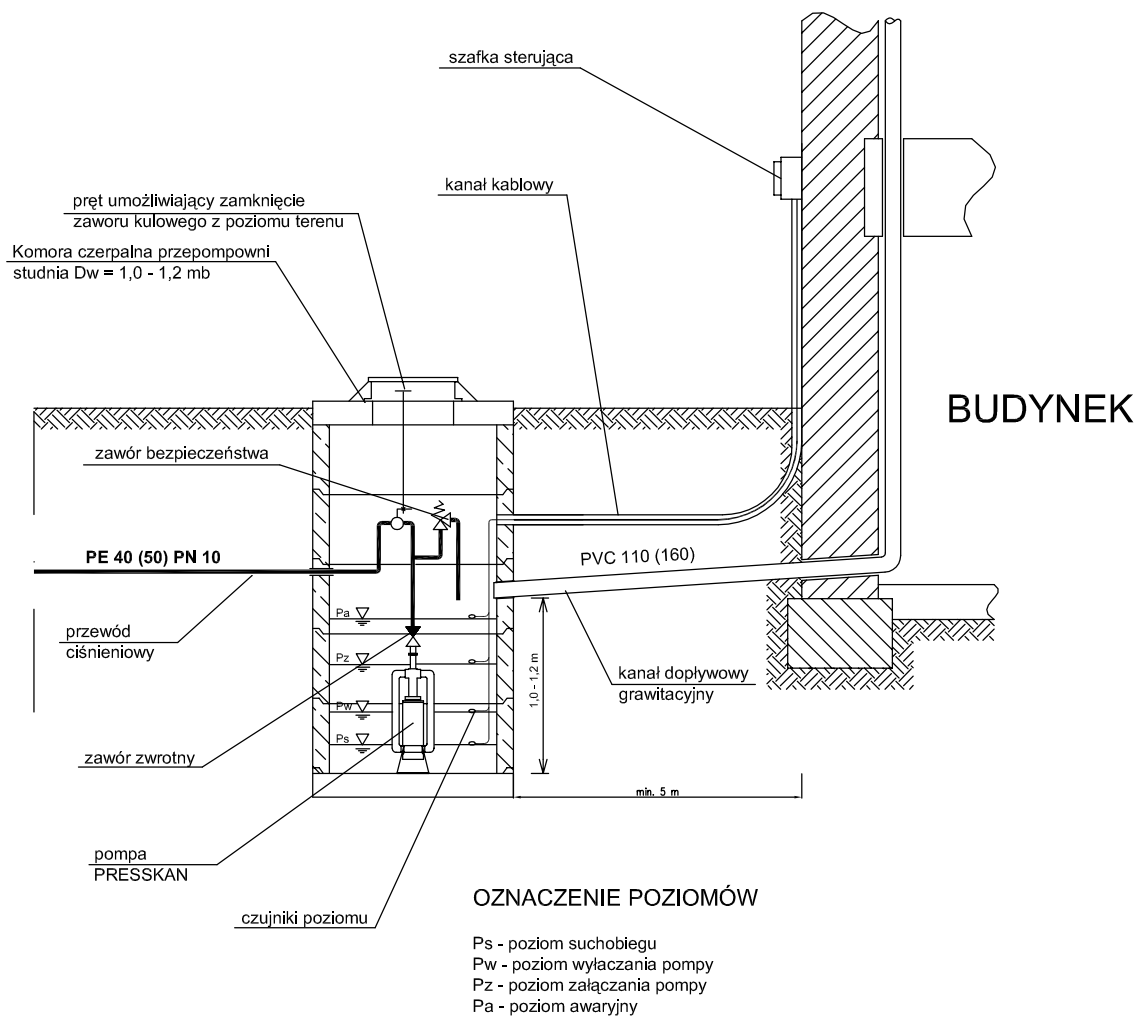

UWAGA: Każda studnia czerpalna składa się z 3 kręgów betonowych (2 x 1,0 m + 0,5 m lub 2 x 1,0 m). Wszystkie przejścia wykonać jako szczelne. Dopuszcza się także do stosowania studnie tworzywowe. Do podłączenia technologii PRESSKAN w studni należy pozostawić wewnątrz przewód PE 40, jedynie dla pompowni 2 i 3-pompowej przewód PE 50. Włazy nastudzienne Dn 600 mm klasy D, wbetonowane 5 cm w płytę nastudzienną.

ELJOT	Biuro Projektowe: "ELJOT" B.L. JAROSZ		faza: PB-W
	Inwestor: Gmina Ruciane - Nida Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida		branża: sanitarna
projektował: mgr inż. Mariusz Kowalski upr. nr POM/0242/POOS/09	podpisy:	nazwa inwestycji: Budowa siećkanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojnowo, gm. Ruciane-Nida (rozbudowa istniejącej sieci)	data: 12.2012
opracowanie:			skala:
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Musiał upr. nr 256/Gd/72		nazwa rysunku: Schemat przepompwni przydomowej	nr rysunku: 5