


## SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA PRZEWODU RUR PVC ZE STUDZIENKĄ Z KRĘGÓW BETONOWYCH

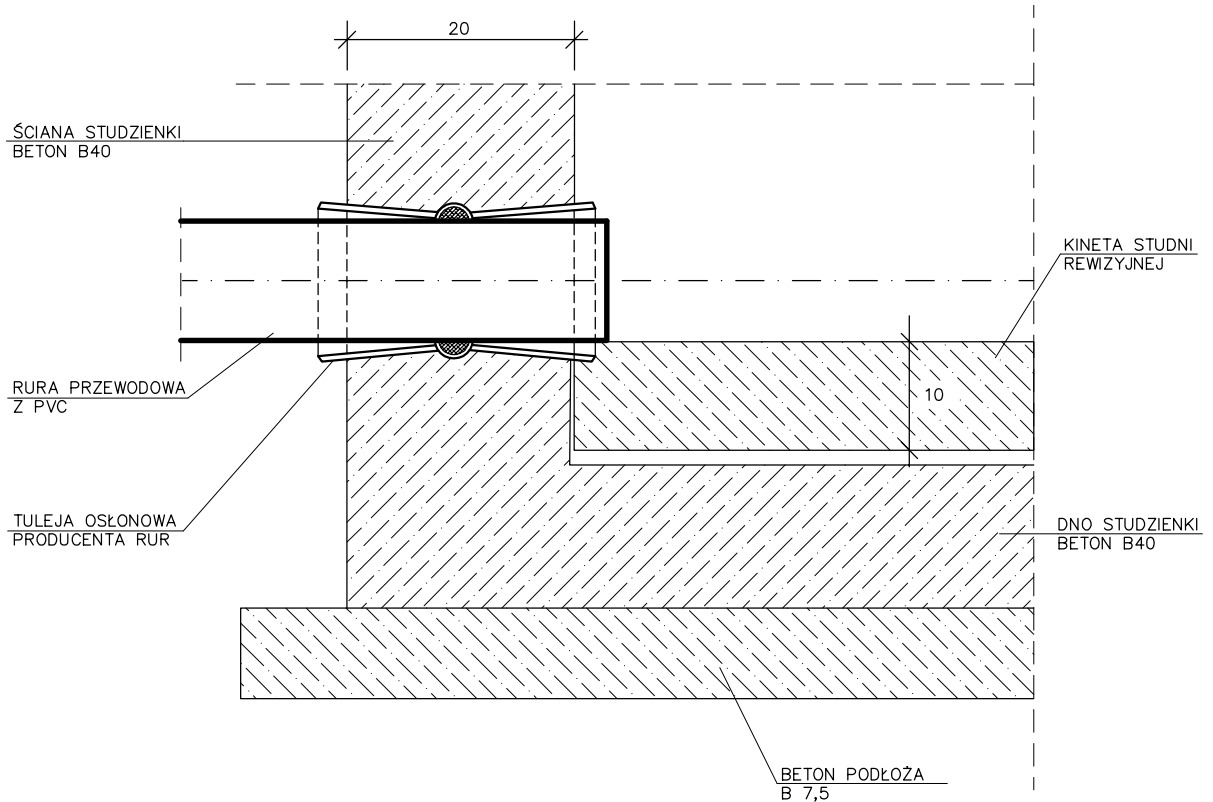

W przypadku zastosowania tuleje winny być umieszczone na rurze przed ich zabetonowaniem z uwagi na zapobieżenie deformacji.

<b>ELJOT</b>	Biuro Projektowe: <b>"ELJOT" B.L. JAROSZ</b>		faza: <b>PB-W</b>
	Inwestor: <b>Gmina Ruciane - Nida</b> Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida		branża: <b>sanitarna</b>
projektował: mgr inż. Mariusz Kowalski upr. nr POM/0242/POOS/09	podpisy:	nazwa inwestycji:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Ruciane-Nida w pasie drogowym ulicy bez nazwy (na zapleczu al. Wczasów).	data: 12.2012
opracowanie:			skala:
sprawdzający: mgr inż. Ryszard Musiał upr. nr 256/Gd/72		nazwa rysunku: <b>Przejście szczelne przez ścianę studni</b>	nr rysunku: <b>5</b>