

## **Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wymianę okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie.

### **Wszyscy Wykonawcy**

Stosownie do art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uszczególnienie:

Wymogi uzupełniające do przetargu na wymianę okien i drzwi w Szkole Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie

Pytanie nr 1

Gdzie można znaleźć rysunki stolarki okiennej PCV z funkcjami, wymogami technicznymi zastosowanego szklenia oraz koloru?

Odpowiedź:

Rysunki i wymogi zamieszczono poniżej.

Pytanie 2


Proszę o podanie w co mają być wyposażone drzwi zewnętrzne aluminiowe (pochwyt, gałko-klamka, samozamykacz), jakie wypełnienie drzwi oraz określenie koloru parapetu zewnętrznego.

Odpowiedź:

Wyjaśnienia wraz z dodatkowymi wymogami zamieszczono poniżej.


1. Profile okienne minimum 5-cio komorowe, obustronnie białe o szerokości min. 70 mm i grubości ścianki min. 3 mm, nie zawierające stabilizatorów ołowiowych;
2. Okucia obwiedniowe (uchylno-rozwierne);
3. Szklenie: szybami zespolonymi białymi;
4. Okna w sali gimnastycznej wypełnione poliwęglanem lub tworzywem przepuszczającym światło, nie tłukącym się, lufciki (4 szt.) otwierane cięgnem o dł. 4000 mm, na rysunku ozn:
  - a) 2650 x 1950 2 szt.
  - b) 2650 x 1950 2 szt. (z lufcikiem)
  - c) 2250 x 1390 2 szt. (z lufcikiem)
  - d) 2250 x 1390 2 szt.:
5. Okna w pomieszczeniach gospodarczych (piwnica) na rysunku ozn. l) i ł) – wypełnione płytą stador białą, nie tłukącą się;
6. Drzwi wejściowe zewnętrzne (2 szt.)
  - stolarka aluminiowa biała dwuskrzydłowa
  - profil z wkładką termiczną
  - wypełnienie: płyta stador białą + szklenie bezpieczne
  - wyposażenie: minimum 2 zamki, pochwyt, próg, samozamykacz;
7. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb określony metodą badawczą wg normy PN-EM 674 U – 1,0 (W/m<sup>2</sup>K) oraz określony metodą obliczeniową wg normy PN-EN 673 U – 1,1 (W/m<sup>2</sup>K)
8. Parapety zewnętrzne stalowe brązowe obustronnie malowane z zaślepkami bocznymi.

# WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

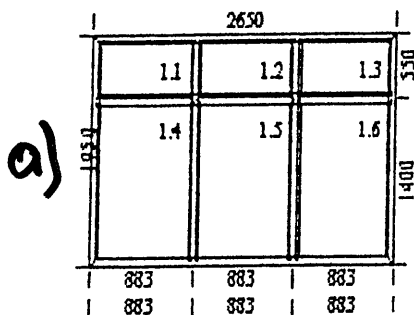


WITRYNA  
2650 x 1950 2 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300 x 2650 + zaślepki 2 szt

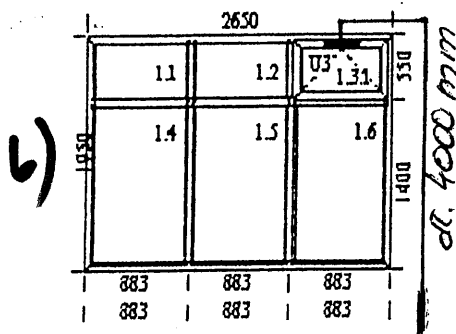


WITRYNA + LUFKIR 2650 x 1950 2 szt

LUFKIR OTWIERANY CIĘGNIEM O DŁ. 4000 mm  
PARAPET ZEWNĘTRZNY 300 x 2650 + zaślepki 2 szt

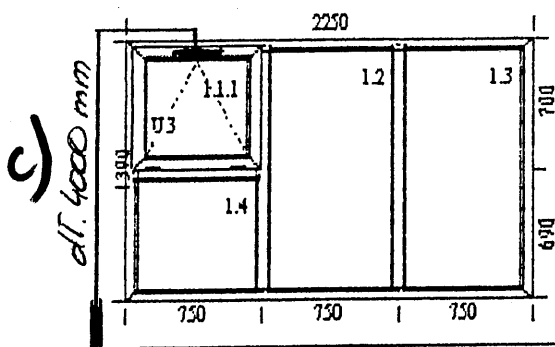

WITRYNA + LUFKIR 2250 x 1390 2 szt


PARAPET ZEWNĘTRZNY 300 x 2250 + zaślepki 2 szt

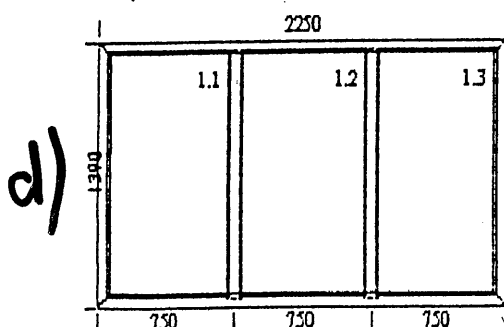

WITRYNA 2250 x 1390 4 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300 x 2250 + zaślepki 2 szt


e)



OKNO 2 PCV 2500x2100 5 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300x2500 + zaślepek 5 szt


f)

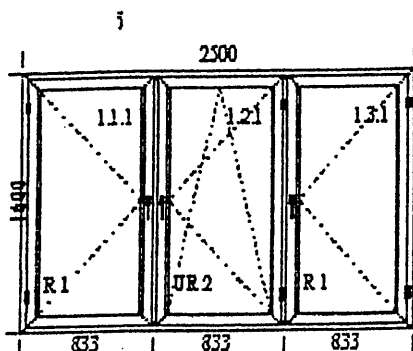

OKNO 2 PCV 2500x1600 24 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300x2500 + zaślepek 24 szt


g)

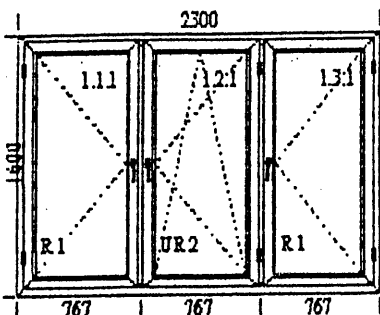

OKNO 2 PCV 2300x1600 1 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300x2300 + zaślepek 1 szt


h)

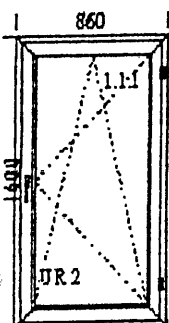

OKNO PCV 860x1600 1 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300x860 + zaślepek 1 szt


i)

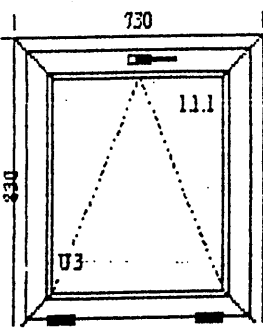

OKNO PCV 730x830 2 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300x730 + zaślepek 2 szt


j)



OKNO PCV 730x830 6 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300x730 + zaślepek 6 szt


4)

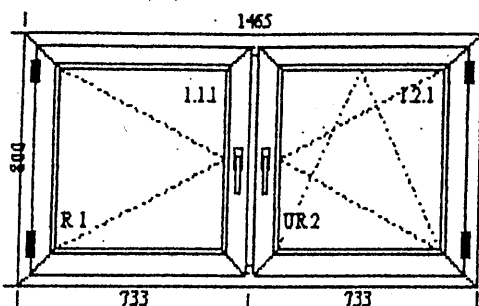

OKNO ROZWIERNIE + ROZWIERNO-UCHYLNIE  
1465 x 800 4 szt

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300 x 1465 + zaślepek 1 4s

4)

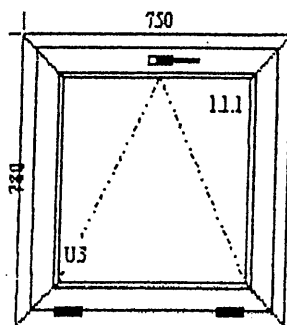


OKNO UCHYLNIE 750 x 780 3 szt

SZKLENIE - WYPEŁNIENIE PŁYTA STADUR BIAŁA

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300 x 750 + zaślepek 1 3 szt

4)

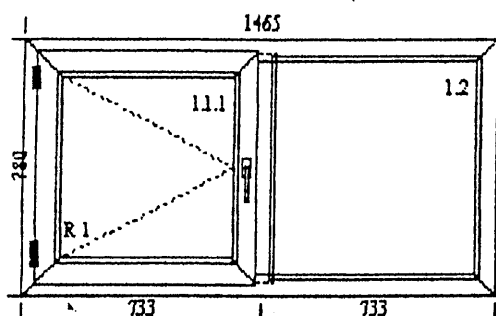


OKNO ROZWIERNIE + FIX W RAMIE 1 szt  
1465 x 780

SZKLENIE - WYPEŁNIENIE PŁYTA STADUR BIAŁA

PARAPET ZEWNĘTRZNY 300 x 1465 + zaślepek 1,

## STOLARNA DRZWIOWA

4)

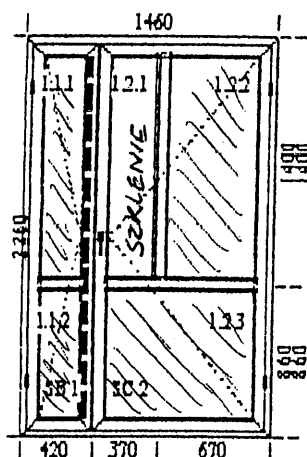

1460 x 2260 DRZWI WEJŚCIOWE


ALUMINIUM CIEPŁE BIAŁE

widok z zewnątrz, otwierane na zewnątrz

WYPOSAŻENIE: 2 zamki, pochwyt, próg, samozamykacz bez blokady

wypełnienie: płyta stadur biała + szklenie

4)

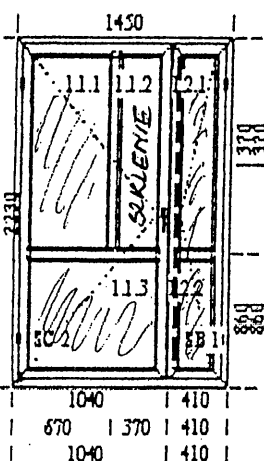

1450 x 2230 DRZWI WEJŚCIOWE

ALUMINIUM CIEPŁE BIAŁE

widok z zewnątrz, otwierane na zewnątrz

WYPOSAŻENIE: 2 zamki, pochwyt, próg, samozamykacz bez blokady

wypełnienie: płyta stadur biała + szklenie

Pomiarów oraz wizji lokalnej można dokonywać w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 15 w godz. 8.00 do 14.00 prócz sobót i niedziel.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Rucianem-Nidzie

Leszek Marek Gryciuk